



# Feuerwehrpläne und Einsatzpläne



03-004

Fachinformation für die Feuerwehren Bayerns



# Feuerwehrpläne und Einsatzpläne

## Zielsetzung der Fachinformation

Die Fachinformation dient als Information und Handlungsempfehlung für die Feuerwehr-Führungskräfte auf Gemeinde- und Landkreisebene, die bei der Feuerwehr- und Einsatzplanbearbeitung mitwirken. Es soll die Anwendung von Feuerwehrplänen am Objekt erleichtern sowie Hinweise und Tipps zur Erstellung von Feuerwehr-Einsatzplänen geben. Die Fachinformation ersetzt nicht die DIN 14 095 „Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen“ und die weitergehenden Vorschriften des vorbeugenden baulichen Brandschutzes, deren Kenntnis Voraussetzung zur Erstellung von Feuerwehrplänen ist.

## Anpassungen

Gegenüber der Fachinformation Version 4.1 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Geschoss- und Übersichtspläne ersetzt
- Anpassungen an DIN 14095 07/25
- grafische Symbole aktualisiert

## Anmerkungen

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Fachinformationen der Staatlichen Feuerweherschulen auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Begriffserklärung</b> .....	<b>7</b>
1.1	Was ist ein Feuerwehrplan? .....	7
1.2	Was ist ein Einsatzplan? .....	7
<b>2</b>	<b>Feuerwehrplan</b> .....	<b>8</b>
2.1	Wann muss ein Feuerwehrplan aufgestellt werden? .....	8
2.2	Wer stellt den Feuerwehrplan auf?.....	8
2.3	Wie wird ein Feuerwehrplan erstellt? .....	9
2.4	Ausführung eines Feuerwehrplans.....	9
2.4.1	Papierformat .....	9
2.4.3	Allgemeine Hinweise zum Erstellen eines Feuerwehrplans .....	10
2.4.4	Grafische Symbole .....	11
2.5	Welche Informationen können aus einem Feuerwehrplan entnommen werden?.....	11
2.6	Wo muss der Feuerwehrplan hinterlegt werden?.....	12
2.7	Wann müssen Feuerwehrpläne auf ihre Aktualität hin überprüft werden?.....	12
	<b>Grafische Symbole für Feuerwehrpläne</b> .....	<b>13</b>
	Bauliche Brandschutzeinrichtung (Auszug aus der DIN 14034-6) .....	13
	Löschwasser / Löschmittel (Auszug aus der DIN 14034-6) .....	14
	Abwasser / Löschwasserrückhaltung (Auszug aus der DIN 14034-6) .....	15
	Besondere Zeichen (Auszug aus der DIN 14034-6) .....	15
	Warnzeichen (Auszug aus ASR A 1.3).....	15
	Sonstige Zeichen .....	16
<b>3</b>	<b>Einsatzplan</b> .....	<b>16</b>
3.1	Vom Feuerwehrplan zum Einsatzplan .....	16
3.2	Ein Einsatzplan soll aufgestellt werden.....	17
3.3	Wer stellt den Einsatzplan auf? .....	18
3.4	Einsatzplan ohne Feuerwehrplan .....	18
3.5	Wann müssen Einsatzpläne auf ihre Aktualität hin überprüft werden? .....	18

<b>4</b>	<b>Beschreibung zu den Nachfolgenden Anlagen .....</b>	<b>18</b>
4.1	Feuerwehrplan für ein Schutzobjekt.....	18
4.1.1	Objekt-Information .....	18
4.1.2	Übersichtsplan.....	19
4.1.3	Geschosspläne .....	19
4.1.4	Sonderpläne .....	19
<b>5</b>	<b>Beispiele zu Einsatzplänen .....</b>	<b>21</b>
5.1	Objektinformation nach DIN 14 095.....	21
5.2	Übersichtsplan.....	25
5.3	Geschosspläne .....	26
5.4	Sonderpläne.....	30
5.4.1	RWA-Plan.....	30
5.4.2	Abwasserplan .....	32
<b>6</b>	<b>Beispiel zu Feuerwehr-Einsatzplänen.....</b>	<b>34</b>
6.1	Einsatz für Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken .....	34
	<b>Mustervordruck.....</b>	<b>35</b>



# 1 BEGRIFFSERKLÄRUNG

Darüber hinaus ersetzt diese Fachinformation nicht die praktische Arbeit am Objekt und die

Notwendigkeit, mit Feuerwehrplänen regelmäßig am Objekt zu üben.

## 1.1 Was ist ein Feuerwehrplan?

Der Feuerwehrplan ist gemäß Begriffsbestimmung nach DIN 14 095 „Feuerwehrpläne für Bauliche Anlagen“ ein vorbereiteter Plan für die Brandbekämpfung und für Rettungsmaßnahmen an besonderen Orten oder Objekten.

Der Feuerwehrplan soll dem Einsatzleiter und den Einsatzkräften die für den Einsatz notwendigen Informationen liefern.

Er dient der raschen Orientierung in und an einem Objekt (Gedankenstütze für den Objektkundigen und Orientierung für den Objektfremden) und kann ggf. Hinweise auf einsatztaktische Maßnahmen geben.

Ein Feuerwehrplan kann aber auch dazu verwendet werden, um Kräfte in eine Lage einzuweisen oder als Grundlage für das Erstellen von Lagekarten und Einsatzplänen dienen.

Geplante Abweichungen von dieser Fachinformation sind vor der Ausführung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle bzw. Feuerwehr abzustimmen.

Ggf. kann diese Fachinformation durch individuelle Festlegungen der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle/Feuerwehr noch ergänzt werden.

## 1.2 Was ist ein Einsatzplan?

Der Einsatzplan beinhaltet neben den im Feuerwehrplan nach DIN 14 095 geforderten Informationen zusätzliche Hinweise über mögliche Gefahren, Anfahrts-, Zugangs- und Anleitemöglichkeiten, Löschhinweise usw.

Der Einsatzplan kann deshalb auf der Grundlage des Feuerwehrplanes nach DIN 14 095 aufgebaut werden.

Er wird aber erst dann zu einem „echten“ Einsatzplan, wenn sich die Feuerwehr hinsichtlich seiner Verwendbarkeit als Hilfsmittel für den Einsatz überzeugt bzw. ihn entsprechend ergänzt hat.

Einsatzpläne müssen nicht unbedingt objektbezogen aufgestellt werden. Sie können ebenfalls Einsatz-/Situationsbezogen erstellt werden, z. B. für Gefahrgutunfälle auf Autobahnen, Unfälle in Tunnelanlagen, Großveranstaltungen usw.

Unter diesen Gesichtspunkten ist der Einsatzplan als ein objekt- und ereignisbezogener Plan für die Feuerwehr mit Hinweisen auf einsatztaktische Maßnahmen zu verstehen.

Er ist Entscheidungs- und Planungshilfe beim Führungsvorgang.

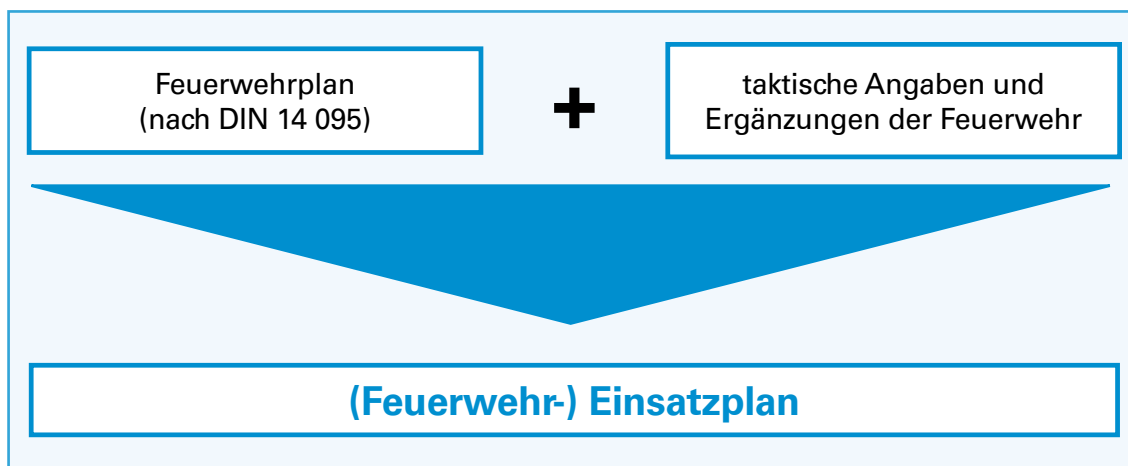


Abb. 1

## 2 FEUERWEHRPLAN

### 2.1 Wann muss ein Feuerwehrplan aufgestellt werden?

Die Verpflichtung zur Erstellung von Feuerwehrplänen ergibt sich insbesondere bei Sonderbauten aus den diesbezüglichen Verordnungen oder sonstigen Vorschriften (z. B. Nr. 5.12.2 der Industriebaurichtlinie oder § 42 Abs. 3 der Versammlungsstättenverordnung).

Darüber hinaus können die Bauaufsichtsbehörden Feuerwehrpläne im Baugenehmigungsverfahren nach folgenden Grundlagen verlangen:

- Art. 54, Abs. 3 Bayerische Bauordnung zur Abwehr erheblicher Gefahren (bei Sonderbauten zur Abwehr von Nachteilen)
- § 27, Abs. 3 Verkaufsstättenverordnung
- § 11, Abs. 3 Beherbergungsstättenverordnung
- Bei Vorhandensein von Anlagen mit Löschwasserrückhaltung
- Vorgabe im Brandschutznachweis
- Forderung der Baugenehmigungsbehörde

- Forderung im Rahmen des Vollzugs der Störfallverordnung
- Nach Punkt 1.2.2.2 im Teil 1 der FwDV 500 Gefahrengruppe II und III

#### Hinweis

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Soweit Feuerwehrpläne nicht in Sonderbauordnungen vorgeschrieben sind oder im Einzelfall von den Bauaufsichtsbehörden verlangt wurden, können sie nachträglich für bestandsgeschützte bauliche Anlagen auf Grund von Art. 54, Abs. 4, der BayBO nur zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit verlangt werden.

Die Gemeinden können gegenwärtig nach § 24, Abs. 1, Satz 2, Nr. 4 der Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) – unabhängig vom Bauordnungsrecht – Feuerwehrpläne verlangen.

### 2.2 Wer stellt den Feuerwehrplan auf?

Die im Baugenehmigungsverfahren geforderten Feuerwehrpläne sind vom Errichter oder Betreiber der baulichen Anlage im Einvernehmen mit den Brandschutzdienststellen zu erstellen und den örtlichen Feuerwehren zur Verfügung zu stellen.

Es ist somit nicht die Aufgabe der Feuerwehr.

Die Feuerwehrpläne sind von einer fachkundigen Person zu erstellen, an die hohe Anforderungen zu stellen sind.

Fachkundige Person ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Tätigkeiten die ihr übertragenen Prüfungen fachgerecht durchführen und mögliche Gefahren erkennen und beurteilen kann.

Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Erstellung der Feuerwehrpläne beratend mitwirken, um die Feuerwehrbelange entsprechend zu vertreten und den Feuerwehrplan im Hinblick auf einen späteren Einsatzplan, ggf. mit zusätzlichen taktischen Angaben zu ergänzen.

---

## 2.3 Wie wird ein Feuerwehrplan erstellt?

---

Ein Feuerwehrplan kann nicht nur anhand von Planunterlagen erstellt werden; eine eingehende Objektbesichtigung ist ebenso wichtige Voraussetzung wie eine Aussprache mit dem Betreiber.

### Der Feuerwehrplan setzt sich zusammen aus

- einer allgemeinen Objekt-Information (vgl. Nr. 5.1)
- dem Übersichtsplan (vgl. Nr. 5.2)
- ggf. den Geschoss- oder Einzelplänen (vgl. Nr. 5.3)
- ggf. Sonderpläne, z. B. RWA-Plan, Abwasserplan, Löschwasserrückhaltung, Detailplan (vgl. Nr. 5.4 ff.)
- ggf. zusätzliche textliche Erläuterungen als Ergänzung zur allgemeinen Objektinformation, z. B. Nummer der BMA, Personalstand, Arbeitszeiten, Löschanlagen ...

Feuerwehrpläne sollen so ausgeführt werden, dass sie auch unter ungünstigen äußeren Um-

ständen (ungünstige Witterungs- und Lichtverhältnisse, beengte Platzverhältnisse, z. B. in Einsatzleitwagen oder Mehrzweckfahrzeugen) noch benutzt werden können.

Es sollen deshalb Planunterlagen mit möglichst vereinfachter Darstellung der Wände und z. B. ohne Maße und Maßlinien, ohne eingezeichnete Möblierung (Einrichtung nur, wenn für Einsatz bedeutsam!) verwendet werden.

Zum Schutz gegen äußere Einflüsse (Regen, Ausreißen usw.) sollen die Einsatzpläne in Klarsicht-hüllen aufbewahrt oder – bei größeren Formaten – mit entsprechenden Schutzfolien überzogen werden.

Die Feuerwehrpläne sollen bei den Feuerwehren und den Führungskräften je nach Anzahl und Umfang in Ordnern zusammengefasst werden, sofern sie nicht auf die entsprechende Alarmmeldung hin für ein bestimmtes Schutzobjekt im ersten Fahrzeug gesondert mitgenommen werden.

---

## 2.4 Ausführung eines Feuerwehrplans

---

Die Feuerwehrpläne sollen auf der Grundlage der Norm DIN 14 095 – Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen – erstellt werden.

### 2.4.1 Papierformat

Feuerwehrpläne sollen möglichst im Format DIN A3 (oder DIN A4) ausgeführt werden.

In bestimmten Fällen kann es zweckmäßig oder sogar notwendig sein, auf andere Formate auszuweichen.

### 2.4.2 Raster

Geschoss- oder Einzelpläne und ggf. auch Übersichtspläne werden zweckmäßig mit einem Raster versehen, der Abstände (Entfernungen) von jeweils 10 m erkennen lässt.

Eintragungen kann das Gitternetz auch als horizontale und vertikale Maßlinie am Blattrand ausgeführt werden.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit bei umfangreichen Plänen mit vielen Symbolen und

In Feuerwehrpläne für Schutzbereiche kann das UTM-Gitternetz eingezeichnet werden (100 m Gitter).

### 2.4.3 Allgemeine Hinweise zum Erstellen eines Feuerwehrplans

- Der Feuerwehrplan ist möglichst so anzulegen, dass die (Haupt-)Zufahrt/Hauptzugang im Übersichtsplan am unteren Rand des Blattes liegt.
  - » Folglich sollen die Feuerwehrpläne lagerichtig und nicht zwingend eingenordet werden.
- Die Geschoss- und Einzelpläne sollen dann in der gleichen Lage wie der Übersichtsplan gezeichnet sein.
- In den Plänen muss ein Nordpfeil die kartografische Richtung erkennen lassen.
- Die Beschriftung (möglichst Normschrift) sollte mindestens in der Schriftgröße 2 mm erfolgen, die Kantenlänge der Symbole mindestens 7 mm betragen.
- Wände, die Gebäudeumrisse und Brandabschnitte begrenzen, sind durch größere Strichstärken deutlich hervorzuheben.
- Zur Verbesserung der Übersichtspläne werden Farben nach DIN 14 095, Tabelle 1, verwendet.
- Zusätzliche Angaben müssen in Klartext geschrieben oder durch die Bildzeichen dargestellt werden.
- Können ergänzende Angaben wegen ihres textlichen Umfangs nicht direkt eingetragen werden, so kann eine Ziffer im gelben Dreieck (Gefahrenhinweis) oder in einem Kreis verwendet werden, deren Bedeutung in der Legende zu erläutern ist.
- Sonstige ergänzende Angaben zum Feuerwehrplan (z. B. Hinweise auf die Verwahrung von Schlüsseln, Entsorgungspläne, Angaben über Betriebsleiter, Sicherheitsingenieur, Ansprechpartner wie Strahlenschutzbeauftragter usw.) können dem Feuerwehrplan auf einem besonderen Blatt im Format DIN A4 beigelegt werden.
- Die Anzahl der Geschosse ist durch Buchstaben- und Zahlenkombination aus Kellergeschossen, Erdgeschoss, Obergeschossen und ggf. Dachgeschossen anzugeben, z. B. -2 + E + 5 + 2D (=Gebäude mit 2 Kellergeschossen, Erdgeschoss, 5 Obergeschossen und 2 Dachgeschossen).
- Bei Objekten, bei denen nur ein Teil ein weiteres Geschoss hat, kann das Teilgeschoss im Feuerwehrplan ggf. nur als „Überdecker“ (ausklappbarer Teilplan) ausgeführt werden.
- Die Gebäude werden zweckmäßigerweise mit der im Betrieb üblichen Kennzeichnung, Benennung oder Nummerierung und ihrer Nutzung im Feuerwehrplan eingetragen.
- Sind in einem Schutzobjekt radioaktive oder biologische Gefahrstoffe vorhanden, so sind diese Bereiche sowie die Lagerräume, in denen mit den radioaktiven und biologischen Stoffen umgegangen wird, rot zu hinterlegen. In jedem Fall aber mit dem Strahlensymbol oder Biowarnzeichen zu kennzeichnen. Die Gefahrengruppe ist anzugeben. Bei besonderen radioaktiven Stoffen (z. B. Tritium) ist auch der Stoffname anzugeben.
- Auf dem Feuerwehrplan ist in der unteren rechten Ecke ein Schriftfeld (80 mm breit, 30 mm hoch) für die Bezeichnung des Schutzobjekts/Schutzbereichs und das Datum der Erstellung sowie für Änderungsvermerke freizuhalten.
- In der oberen rechten Ecke ist ein Feld von 30 mm Breite und 10 mm Höhe für die Eintragung einer Registriernummer oder der Seitenzahl freizuhalten.
- Feuerwehrpläne sind möglichst so anzufertigen, dass sie in beliebiger Zahl vervielfältigt werden können (z. B. fotokopiert, lichtgepaust). Die Flurkarten (Schutzbereiche) können beim Bayer. Landesvermessungsamt auch als Mutterpausen bestellt werden. Ein Plan ohne Eintragung sollte als „Urplan“ erhalten bleiben, von dem später neue Pläne kopiert werden können.
- Sind für ein Schutzobjekt Löschwasserrückhalteeinrichtungen vorgeschrieben, sind sie auf einem gesonderten Blatt mit den Entsorgungsleitungen darzustellen.
- Brandwände können auch durch eine breite rote Volllinie und mit dem entsprechendem Symbol gekennzeichnet werden.

## 2.4.4 Grafische Symbole

Grafische Symbole nach DIN 14 034-6 (vgl. Seite 12 ff.) und DIN 4844-2 können mit Hilfe von handelsüblichen Programmen (z. B. CAD-Programmen) erstellt bzw. auf Pläne übertragen werden.

Bei der Erstellung von Grafischen Symbolen ist der Grundsatz zu beachten, dass die Feuerwehrpläne so viel Informationen wie möglich, jedoch nur so viel wie zwingend notwendig enthalten.

Für Gebäude mit ausgestellttem oder eingelagertem Kulturgut werden darüber hinaus folgende Grafische Symbole verwendet:



Abb. 2

Somit werden hohe Anforderungen an den Planersteller gestellt, die entsprechenden Informationen zu filtern und praxistauglich umzusetzen.

Im Vordergrund muss die Übersichtlichkeit und Handhabungsfreundlichkeit durch die Einsatzkräfte stehen.

## 2.5 Welche Informationen können aus einem Feuerwehrplan entnommen werden?

Im Feuerwehrplan sind insbesondere die Zugänge, bauliche Angaben (vor allem Abweichungen von Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks und raumabschließenden Bauteilen, besonders im Bereich von Bauteilen ohne klassifizierten Feuerwiderstand), besondere Gefahren und Hinweise zu den Löschmitteln anzugeben.

- Löschwasserrückhaltung
- Zugänglichkeit
- Bewegungsflächen
- Sicherheitstechnische Anlagen
- Sonderinformationen

Die folgende Aufzählung enthält die wichtigsten Beispiele für Schutzobjekte, die im Einzelfall ergänzt oder gekürzt werden können.

- Bauliche Anlagen
- Besondere Gefahren
- Löschmittel

Die gebräuchlichsten Grafischen Symbole sind auf Seite 12 ff. abgebildet. Weitergehende Symbole können in der DIN 14 034 Teil 6, DIN 4844-2, DIN 14 095 oder nach den bekannt gemachten Regeln in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) entnommen werden.

## 2.6 Wo muss der Feuerwehrplan hinterlegt werden?

Die Vorgabe wird durch die zuständige Genehmigungsbehörde/Brandschutzdienststelle festgelegt.

Für Schutzobjekte ist in der Regel, mindestens je eine Ausfertigung des gesamten Feuerwehrplanes zu hinterlegen

- Bei der zuständigen Ortsfeuerwehr

- Beim Schutzobjekt (ständig besetzter Pförtner, Hausmeister, im Bereich des Feuerwehrbedienfeldes usw.).

- Nach zusätzlichen Forderungen (z. B. UG-ÖEL, Kreisbrandinspektion usw.)

Die Objekt-Information wird ggf. auch der Feuerwehr-Einsatzzentrale sowie jeder nach Alarmplan eingeteilten Feuerwehr zur Verfügung gestellt.

## 2.7 Wann müssen Feuerwehrpläne auf ihre Aktualität hin überprüft werden?

Feuerwehrpläne sind stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Der Betreiber einer baulichen Anlage muss den Plan alle 2 Jahre von einer fachkundigen Person prüfen lassen.







































**Tabelle 1**

Maßgeblich sind die Farbbezeichnungen nach DIN 5381 bzw. RAL.






















Farbenkennzeichnung nach DIN 14 095			
Farbe	Bezeichnung nach DIN 5381	Bezeichnung nach RAL-F 14 bzw. RAL 840-HR	Verwendung für
<b>Schwarz</b>	Kennfarbe DIN5381 – Schwarz	RAL 9004 Signalschwarz	Raumabschließende und tragende Bauteile, vollflächig
<b>Blau</b>	–	RAL 5015 Himmelblau	Löschwasser (Behälter und offene Entnahmestellen)
<b>Rot</b>	Kennfarbe DIN 5381 – Rot	RAL 3001 Signalrot	Räume und Flächen mit besonderen Gefahren; Brandwände
<b>Gelb</b>	Kennfarbe DIN 5381 – Gelb	RAL 1003 Signalgelb	Nicht befahrbare Flächen
<b>Grau</b>	Kennfarbe DIN 5381 – Grau	RAL 7004 Signalgrau	Befahrbare Flächen nach DIN 14 090 und vergleichbare befahrbare Verkehrsflächen
<b>Hellgrün</b>	–	RAL 6019 Weißgrün	Horizontale Rettungswege (Flure, Hauptgänge oder Rettungstunnel)
<b>Dunkelgrün</b>	–	RAL 6024 Verkehrsgrün	Geschosse oder Ebenen durchdringende Treppen, Rampen oder Vergleichbares
<b>Hell-elfenbein</b>	–	RAL 1015 Hellelfenbein	betroffene bauliche Anlage (vom Feuerwehrplan erfasste Gebäude), Betrachtungsbereich (Schnitt, Übersichtspiktogramm)

# GRAFISCHE SYMBOLE FÜR FEUERWEHRPLÄNE

## Bauliche Brandschutzeinrichtung (Auszug aus der DIN 14034-6)

	Brandschutzklappe		Gebäude mit weicher Bedachung		Brandmeldezentrale
	Brandschutzrollladen		Feuerschutztür		Übertragungseinrichtung
	Feuerwehrschiebvorhang		Feuerschutzschiebetor		Feuerwehr-Anzeigetableau
	Feuerwehr-Aufzug		Rauchschutztür		Feuerwehr-Schlüsseldepot
	Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung		Treppenraum; mit brandschutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse		Feuerwehr-Bedienfeld
	Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, Bedienstelle		Treppenraum; mit brandschutztechnisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung		Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld
	Zuluftöffnung, manuell, für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung		Treppe oder Treppenraum; ohne brandschutztechnisch bemessene bauliche Abtrennung, erreichbare Geschosse		Blitzleuchte
	mechanische Entrauchung		Treppe oder Treppenraum; ohne brandschutztechnisch bemessene bauliche Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung		Hauptschalter
	mechanische Entrauchung, Bedienstelle		Sicherheitstreppenraum, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung		Freischaltelement
	Brandwand		Anleiterstelle		Feuerwehr-Stromversorgung
	Komplextrennwand		Fluchttunnel		Erdungseinrichtung
	Geschossdecke		Information für die Feuerwehr		ELA Einsprechstelle
	Geschossdecke mit Durchbruch		Feuerweherschließung		

## Löschwasser / Löschmittel (Auszug aus der DIN 14034-6)

	Löschwasserteich		Schlauchanschlussventil, nass, C-Anschluss		Sprinkleranlage, Bedienstelle
	Löschwasserbrunnen		Wandhydrant, Typ F		Sprinklerzentrale
	Löschwasserbehälter, überirdisch		Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss		Sprühflutanlage
	Löschwasserbehälter, unterirdisch		Löschwasser-Pumpe		Sprühflutanlage, Bedienstelle
	Saugstelle für Löschmittel		Löschwasser-Druckerhöhungspumpe		Berieselungsanlage
	Wasser-Staueinrichtung, vorbereitet		Pulverlöschanlage		Berieselungsanlage, Bedienstelle
	Oberflächenwasser-Schacht		Pulverlöschanlage, Bedienstelle		Stationärer Werfer (Monitor)
	Oberflächenwasser-Einlauf		Kohlendioxid-Löschanlage		Löschmittelvorrat, allgemein
	Löschwasser-Sauganschluss, unterflur		Kohlendioxid-Löschanlage, Bedienstelle		Löschmittelvorrat, Inhalt und Bezeichnung (z.B. 200 L AFFF)
	Löschwasser-Sauganschluss, überflur		Schaum-Löschanlage		
	Unterflur-Hydrant		Schaum-Löschanlage, Bedienfeld		
	Überflur-Hydrant		Schaum-Löschanlage, Einspeisung		
	Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss		Sprinkleranlage		

---

## Abwasser / Löschwasserrückhaltung (Auszug aus der DIN 14034-6)

---



Schmutz- /  
Mischwasserschacht



Löschwasserrückhaltung



Verschluss / Abdeckung Ober-  
flächenwasser-Einlauf

---

## Besondere Zeichen (Auszug aus der DIN 14034-6)

---



Absperreinrichtung,  
Rohrleitung



Elektronische  
Datenverarbeitung



Hauptzufahrt



Hinweis auf  
Gashaupthahn



nicht mit Wasser löschen



Nebenzufahrt



Hinweis auf  
Wasserhaupthahn



Gebäudeeingang



Photovoltaikanlage

---

## Warnzeichen (Auszug aus ASRA 1.3)

---



Allgemeines Warnzeichen



Warnung vor  
Biogefährdung



Warnung vor  
ätzenden Stoffen



Warnung vor  
explosionsgefährlichen Stoffen



Warnung vor  
giftigen Stoffen



Warnung vor  
brandfördernden Stoffen



Warnung vor  
radioaktiven Stoffen oder  
ionisierender Strahlung



Warnung vor  
elektrischer Spannung



Warnung vor  
explosionsfähiger Atmosphäre




Warnung vor  
Laserstrahl



Warnung vor  
feuergefährlichen Stoffen

## Sonstige Zeichen

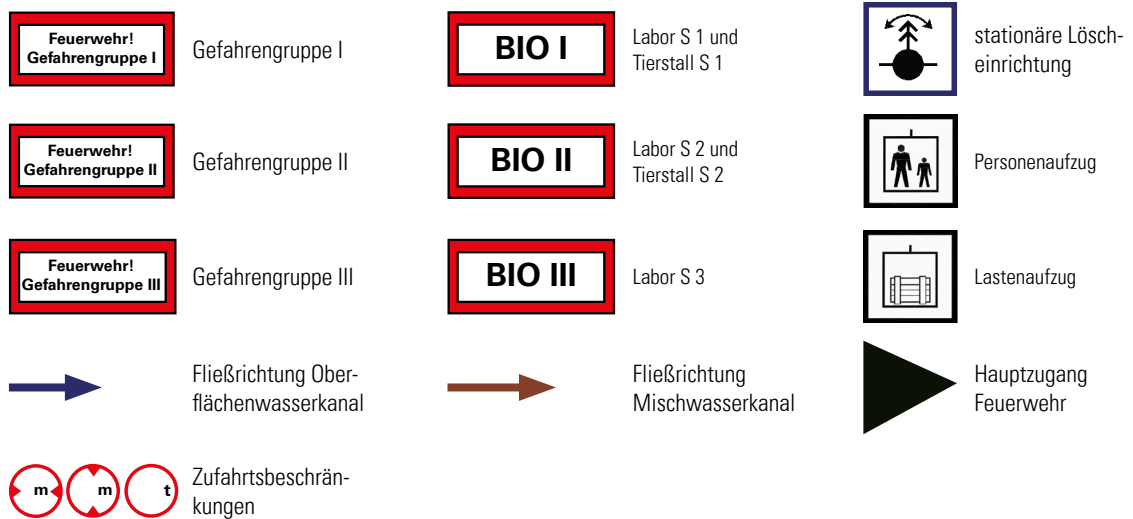

## 3 EINSATZPLAN

### 3.1 Vom Feuerwehrplan zum Einsatzplan

Wie bereits unter Nummer 1.2 aufgeführt, können die Einsatzpläne in der Regel auf der Grundlage von Feuerwehrplänen erstellt werden.

Der Einsatzplan ist die Weiterentwicklung des Feuerwehrplans hinsichtlich einer vorausschauenden, verantwortungsbewussten Einsatzorganisation. Einsatzpläne können aber auch unabhängig vom Feuerwehrplan objekt- oder ereignisbezogen erstellt werden.

**Feuerwehrpläne werden zu Einsatzplänen, wenn sie z. B. durch folgende Unterlagen ergänzt werden:**

- speziellen Objektinformationen
- Ergebnis des Ermittlungs- und Richtwertverfahrens
  - » Ermittelt werden die Richtwerte für den Kräftebedarf zur Brandbekämpfung und für den Löschwasserbedarf
- Einsatzplan für Löschwasserförderung (vgl. Nr. 6.1)
- Zusatzinformationen z. B. zu Alarm- und Ausrückeordnung (AAO), Einsatzmittelketten/ Alarmplanung, Bereitstellungsflächen

**Weitere Inhalte von Einsatzplänen können sein:**

- Gefahrstoffverzeichnisse
- Gefahrstoffdatenblätter
- Besondere Objektinformationen
- Fotodokumentationen
- Vorplanung zu Abschnittsgliederungen nach FwDV 100
- Funkpläne, Funkverzeichnisse
- Einsatzhilfen jeglicher Art (Einsatzplanung)
- Anfahrtsbeschreibung
- Bereitstellungsräume

Unabhängig vom Vorhandensein von Feuerwehrplänen können für folgende Objekte/Ereignisse Einsatzpläne erstellt werden.

**Objektbezogen:**

- Verkehrswege (Bundesautobahnen, Bahnstrecken, Binnengewässer)
- Tunnel
- Waldflächen
- Gebäude besonderer Art oder Nutzung
- Kernkraftwerke, Pipelines usw.

### Ereignisbezogen:

- Unwetterlagen
- Schadstoffausbreitung
- Terrorlagen usw.
- Großveranstaltungen
- Versammlungen

### Besondere Alarm- und Einsatzpläne

Für bestimmte Objekte oder Anlagen (z. B. Kernkraftwerke, Pipelines, ICE-Schnellfahrstrecken) werden bei Bedarf besondere (amtliche) Alarm- und Einsatzpläne oder auch besondere Alarm- und Einsatzpläne des Betreibers erstellt.

Hier ist darauf zu achten, dass die besonderen Einsatzpläne und die (ggf. zusätzlichen) Einsatzpläne der Feuerwehr in gegenseitiger Abstimmung erstellt werden und sich nicht widersprechen.

### Hilfreich bei der Erstellung von Einsatzplänen können sein:

- Merkblätter der Staatlichen Feuerweherschule Würzburg
  - » „Ermittlungsverfahren“ mit Ermittlungsblättern I und II
  - » „Richtwertverfahren“ mit Richtwertblatt und Richtwertschieber
  - » „Wasserförderung über lange Schlauchstrecken“ mit Schätzlineal
- Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 12.07.2016
  - » „Alarmierung im Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz“ in Bayern
- Feuerwehr-Dienstvorschriften
  - » FwDV 100 - „Führung und Leitung im Einsatz - Führungssystem“
  - » FwDV 500 - „Einheiten im ABC-Einsatz“

---

## 3.2 Ein Einsatzplan soll aufgestellt werden

---

Für wichtige und schwierige **Schutzobjekte**, z. B.

- Objekte mit außergewöhnlicher Ausdehnung und Brandempfindlichkeit
- Objekte mit hilfebedürftigen Personen (z. B. Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Anstalten)
- Objekte mit Menschenansammlungen (z. B. Versammlungsstätten, Warenhäuser, Schulen, Hotels)
- Baudenkmäler, Museen
- Objekte, bei denen durch die Bauweise oder Nutzung mit **besonderen Gefahren** zu rechnen ist (z. B. Lackfabriken, chemische Betriebe, medizinisch-mikrobiologische Laboratorien, Tanklager)
- Objekte, bei denen durch **schwer erkundbare Eigenarten** von Bauweise und Nutzung falsche taktische Entschlüsse wahrscheinlich sind

- Objekte mit nicht ausreichender Löschwasserversorgung (Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken oder Pendelverkehr mit [Tank-]Löschfahrzeugen).

### Für die Schutzbereiche sind anzugeben:

- Anfahrten, Lotsenstellen
- Mögliche Bereitstellungsräume
- Unabhängige Löschwasserversorgung
- Abhängige Löschwasserversorgung
- Wasserschutzgebiete

Einsatzpläne für Schutzbereiche sind mindestens je eine Ausfertigung

- bei der zuständigen Ortsfeuerwehr
- bei jeder im Alarm vorgesehenen Feuerwehr zu hinterlegen.

---

### 3.3 Wer stellt den Einsatzplan auf?

---

Die Feuerwehr und die jeweiligen Führungskräfte der Feuerwehr haben ein wesentliches Interesse an Einsatzplänen der baulichen Anlagen in ihrem Zuständigkeitsbereich, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Wie unter der Nr. 2.2 aufgeführt, sollen die Feuerwehren bereits bei der Erstellung von Feuer-

wehrplänen mitwirken, um sie später zu einem Einsatzplan zu ergänzen.

Sofern Feuerwehrpläne als Grundlage für Einsatzpläne nicht vom Betreiber zu erhalten sind, sollten die Feuerwehren und die Feuerwehr-Führungskräfte selbst die Initiative ergreifen und auf die Erstellung von Feuerwehrplänen hinwirken.

---

### 3.4 Einsatzplan ohne Feuerwehrplan

---

Sollten für bestimmte Objekte bzw. Ereignisse keine Feuerwehrpläne vorhanden sein, es jedoch aus der Sicht der örtlich zuständigen Feuerwehr für eine rasche Orientierung als notwendig erachtet werden, können Einsatzpläne für diesen Zweck von den Feuerwehren selbst erstellt werden.

Hierfür hilfreiche Unterlagen können z. B. sein:

- Katasterpläne
- Bayernatlas (Aktualität der Darstellung beachten)
- Eventuell vorhandene Flucht und Rettungspläne
- Einsatzhilfen (vgl. Punkt 3.1)
- Objekt-Information (siehe Nr. 5.1)
- Baupläne

---

### 3.5 Wann müssen Einsatzpläne auf ihre Aktualität hin überprüft werden?

---

Wie auch schon bei den Feuerwehrplänen sind die Einsatzpläne ebenfalls regelmäßig zu aktualisieren.

Bei freiwillig erstellten Plänen liegt die Verantwortlichkeit bei der Feuerwehr.

## 4 BESCHREIBUNG ZU DEN NACHFOLGENDEN ANLAGEN

---

### 4.1 Feuerwehrplan für ein Schutzobjekt

---

#### 4.1.1 Objekt-Information

Dem Feuerwehrplan ist eine allgemeine Objektinformation voranzustellen. In der Objekt-Information (vgl. Nr. 5.1) sind zusammengefasst:

- Die Bezeichnung und Anschrift des Objektes (allgemeine Gebäudedaten)
- Nutzung
- Ansprechpartner im Einsatzfall
- ggf. Inhaltsverzeichnis des Feuerwehrplans
- Sonstige Angaben zur Aktualität des Feuerwehrplans
- Verteilerkreis
- Angaben zur Nutzung, Energieversorgung, Gefährdungspotential, baulichen Gegebenheiten usw.

## 4.1.2 Übersichtsplan

Die Nummer 5.2 zeigt den Übersichtsplan (Lageplan) eines Schutzobjekts (hier einer fiktiven Firma).

Bauweise: Baustoffe und Bauweise

Nutzung: Verwaltung (Gebäude A), Labor-/Bürogebäude (Gebäude B), Produktion und Lagerung (Gebäude C und D), Produktion und Lagerung (Gebäude E und F)

**Im Übersichtsplan sind eingetragen:**

- Die Nordrichtung
- 10 m/20 m-Raster

- Die einzelnen Gebäudeteile mit Bezeichnung (Nutzung)
- Brandabschnitte
- Die Zufahrten, Zugänge und Treppen
- Anleitemöglichkeiten
- Löschwasserversorgung (Steigleitung, Hydranten)
- Sprinklerzentrale
- Besondere Gefahrenstellen (Trafo)
- Die Brandmeldezentrale
- Das Feuerwehrschlüsseldepot
- Angrenzende Objekte
- Brandschutztechnische Infrastruktur

## 4.1.3 Geschosspläne

Die Nummer 5.3 zeigt die Geschosspläne (Erdgeschoss und 3. Obergeschoss) eines Schutzobjekts (hier eine fiktive Firma). Bauweise und Nutzung: siehe Nummer 5.2 – Übersichtsplan.

**Im Geschossplan sind eingetragen**

- Die Nordrichtung und Geschossbezeichnung
- 10-m-Raster (deswegen Maßstab unproblematisch)
- Die Brandabschnitte (Brandwände und Brandschutzabschlüsse)
- Die Zugänge und Treppen

- Betätigungseinrichtungen der Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen
- Besondere Gefahrenstellen (Trafo- und elektrische Betriebsräume, Biogefahren, Gasanlagen)
- Zusätzliche Hinweise (z. B. Lüftungsräume, Rolltore)
- Wandhydranten, Einspeise- und Entnahmestellen für Löschwasserleitungen
- Orientierungsplan (Lageplan)
- Brandschutztechnische Infrastruktur

## 4.1.4 Sonderpläne

Zu den Sonderplänen gehören, z. B. Umgebungspläne, Detailpläne, Abwasserpläne, Pläne zur Löschwasserrückhaltung, RWA-Pläne, Pläne für PV-Anlagen.

Bei größeren zusammenhängenden Liegenschaften mit erheblicher Flächenausdehnung können **Umgebungspläne** erforderlich sein.

**Sie beinhalten u. a. folgende Angaben:**

- Darstellung der baulichen Anlagen
- Nutzung der Gebäude- und Anlagenteile
- Haupt- und Nebenzufahrten
- Durchfahrten mit Angaben der eingeschränkten Höhe und Breite

### **Detailpläne**

werden für Bereiche erstellt, die stark untergliedert oder in denen besondere betriebliche Anlagen und/oder Gefahrenpunkte vorhanden sind.

### **Abwasserpläne**

(siehe Nr. 5.5) müssen für bauliche Anlagen erstellt werden, bei denen nach baurechtlichen Vorschriften Löschwasserrückhaltung gefordert wird.

Dieser Sonderplan ist je nach Darstellungsmöglichkeit der Betreiber im Format DIN A 4 oder DIN A 3 zu erstellen und muss folgende Inhalte aufweisen:

- Grundriss des Betriebsgeländes (oder Darstellung in Teilbereichen)

- Eintragung über die Oberflächenentwässerung mit Fließrichtung und Armaturen
- Eintragung über die Schmutzwasserentwässerung mit Fließrichtung und Armaturen
- Bereiche/Gebäude für die eine Löschwasserrückhaltung erforderlich bzw. vorbereitet ist
- Fassungsvermögen der vorbereiteten Löschwasserrückhaltebereiche
- Entrauchungspläne

Im **RWA-Plan** (siehe Nr. 5.4) sollen die einzelnen Entrauchungsbereiche farblich dargestellt sein. Zentrale und dezentrale Auslösestellen sind anzugeben.

Für die jeweiligen Entrauchungsbereiche sind die notwendigen Zuluftöffnungen darzustellen.

Es ist anzugeben, wie die Zuluftöffnungen betätigt werden (automatisch mit Betätigen der RWA-Auslösestelle, automatisch von BMZ angesteuert, manuell vom Betreiber oder von der Feuerwehr).

#### Hinweis

Hier wird ersichtlich, dass unter Umständen dezidierte Vorgaben aus dem Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept umgesetzt werden müssen.

Das begründet die hohen Anforderungen an einen sachkundigen Ersteller eines Feuerwehrplanes.

## 5.1 Objektinformation nach DIN 14 095

<b>FEUERWEHRPLAN</b> nach DIN 14 095 Objektinformation				
<b>Pflegeheim Musterstadt</b>				
<b>Allgemeine Gebäudedaten:</b>				
<b>Gebäude-Nr:</b>	1234			
<b>Brandmeldeanlage-Nr:</b>	567			
<b>Bezeichnung, Firmenname:</b>	Pflegeheim Musterstadt			
<b>Straße, Hausnummer:</b>	Musterstraße 12			
<b>Postleitzahl, Ort:</b>	12345 Musterort			
<b>Nutzung:</b>				
Seniorenwohnanlage				
<b>Ansprechpartner im Einsatzfall:</b>				
Ansprech-part-ner	Funktion	Telefon dienstlich	Telefon privat	Mobiltelefon
Frau Muster	Betriebsleiter	0123-4567##	---	017#-59####
	Pfleger/-in	0123-4568##	---	017#-45####
Herr Beispiel	Hausmeister	0123-4569##	---	017#-10####
<b>Personalbestand, Nutzerzahl: <span style="color: red;">Achtung, Personal wechselt!</span></b>				
<b>Eigenpersonal</b>	Im Regelbetrieb ca. 24 Personen anwesend			
<b>Fremdpersonal</b>	ca. 60 Personen je nach Belegungsplan			
<b>Besucher</b>	Es können auch Nachts Besucher anwesend sein!			
<b>Arbeitszeiten / Öffnungszeiten: (Schichtbetrieb!)</b>				
<b>Wohnheim:</b>	Mo. - So.; 24 Std.; 7 Tage/Woche			
<b>Verwaltung:</b>	Mo. - Fr.; ca. 08:00 - 18:00 Uhr			
<b>Nachtbereitschaft:</b>	2 Pfleger von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr			

<b>Besondere Hinweise zur Energie- und Medienversorgung:</b>	
<b>Heizungsanlage:</b>	Gasheizung und BHKW im Kellergeschoss
<b>Stromversorgung über Trafostation:</b>	Unser Strom für Musterstadt Musterweg 1 12345 Musterstadt 01234 1234-0
<b>Wasserversorgung:</b>	Zweckverband zur Wasserversorgung in Musterstadt Mustergasse 4 12345 Musterstadt 24h-Rufnummer 01234 / 4321-0
<b>Gasversorgung:</b>	Netzversorger: Gas Musterstadt 01234 4356-0

<b>Löschwasserversorgung:</b>	
<b>Grundschutz:</b>	Hydrantennetz DN 100; Hydrantenstandorte gemäß Visualisierung

<b>Brandmeldeeinrichtungen:</b>	
<b>Lage Brandmeldezentrale (BMZ):</b>	Hausalarmzentrale, Foyer
<b>Information für die Feuerwehr:</b>	EG, Gebäudeteil A, Feuerwehrpläne
<b>Lage Feuerwehrschlüsseldepot (FSD):</b>	Haupteingang Verwaltung
<b>Lage Feuerwehrbedienfeld (FBF):</b>	-

<b>Technische bzw. brandschutztechnische Gebäudeausrüstung:</b>	
<b>Wärme- und Rauchabzüge:</b>	Haupttreppenhaus manuelle Bedienstelle im Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1.-, 2. -,3.- und 4.- Obergeschoss
<b>Öffnungen zur Rauchableitung</b>	-
<b>Löschanlagen:</b>	Wandhydranten Typ F gemäß Visualisierung

<b>Aufzüge: Servicenummer Aufzugsanlagen</b>	
<b>1 Personenaufzug</b>	Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss Nennlast 630 kg, Brandfallsteuerung, Antrieb am Schachtkopf Steuerung im 4. Obergeschoss
<b>1 Lastenaufzug</b>	Kellergeschoss bis 4. Obergeschoss Nennlast 1.600 kg, Brandfallsteuerung, Antrieb am Schachtkopf Steuerung im 4. Obergeschoss

<b>Klima- und Lüftungstechnik:</b>	
<b>Wohnheim:</b>	Die Lüftungszentrale befindet sich im Kellergeschoss

<b>Sonstige Gefahrstoffe: (fest, flüssig, gasförmig)</b>	
<b>Küche und Putzräume</b>	Diverse Reinigungsmittel in haushaltsüblichen Mengen
<b>Wohnbereich</b>	Desinfektionsmittel

<b>Baustoffe und Bauteile:</b>	
<b>Gesamtes Gebäude</b>	
<b>Tragende Bauteile:</b>	Stahlbeton, Mauerwerk
<b>Außenwände /Fassadenkonstruktion</b>	Massivbauweise
<b>Trennwände:</b>	Mauerwerk, Gipskartonwände
<b>Treppen:</b>	Stahlbeton mit Natursteinbelag
<b>Decken:</b>	Stahlbetonkonstruktion
<b>Dachkonstruktion:</b>	Holzkonstruktion
<b>Bedachung:</b>	harte Bedachung


<b>Inhaltsübersicht:</b>	
<b>Bereich:</b>	<b>Seite:</b>
<b>Allgemeine Objektinformation:</b>	1 bis 4
<b>Übersichtsplan:</b>	5
<b>Geschosspläne KG:</b>	6
<b>Geschosspläne EG:</b>	7
<b>Geschosspläne OG:</b>	8 bis 11


<b>Aufgestellt nach DIN 14095:</b>	
<b>Stand Ersterstellung:</b>	Juni 2015
<b>Revisionsstand:</b>	- - -
<b>Nächste Revision:</b>	Juni 2017
<b>Bemerkungen:</b>	


<b>Verteiler</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	1 x digitaler Datensatz
<b>Vorhaltung Bewertungsobjekt</b>	1 x Dokumentenordner
<b>Feuerwehr, örtlich</b>	4 x Dokumentenordner
<b>Feuerwehr, überörtlich</b>	2 x Dokumentenordner + 1 x digitaler Datensatz

<b>Planersteller:</b>	
Staatliche Feuerweherschule Würzburg Weißenburgstraße 60 97082 Würzburg Tel: 0931 4102-0 - Mail: poststelle@sfs-w.bayern.de - Web: www.sfs-w.de	


## 5.2 Übersichtsplan

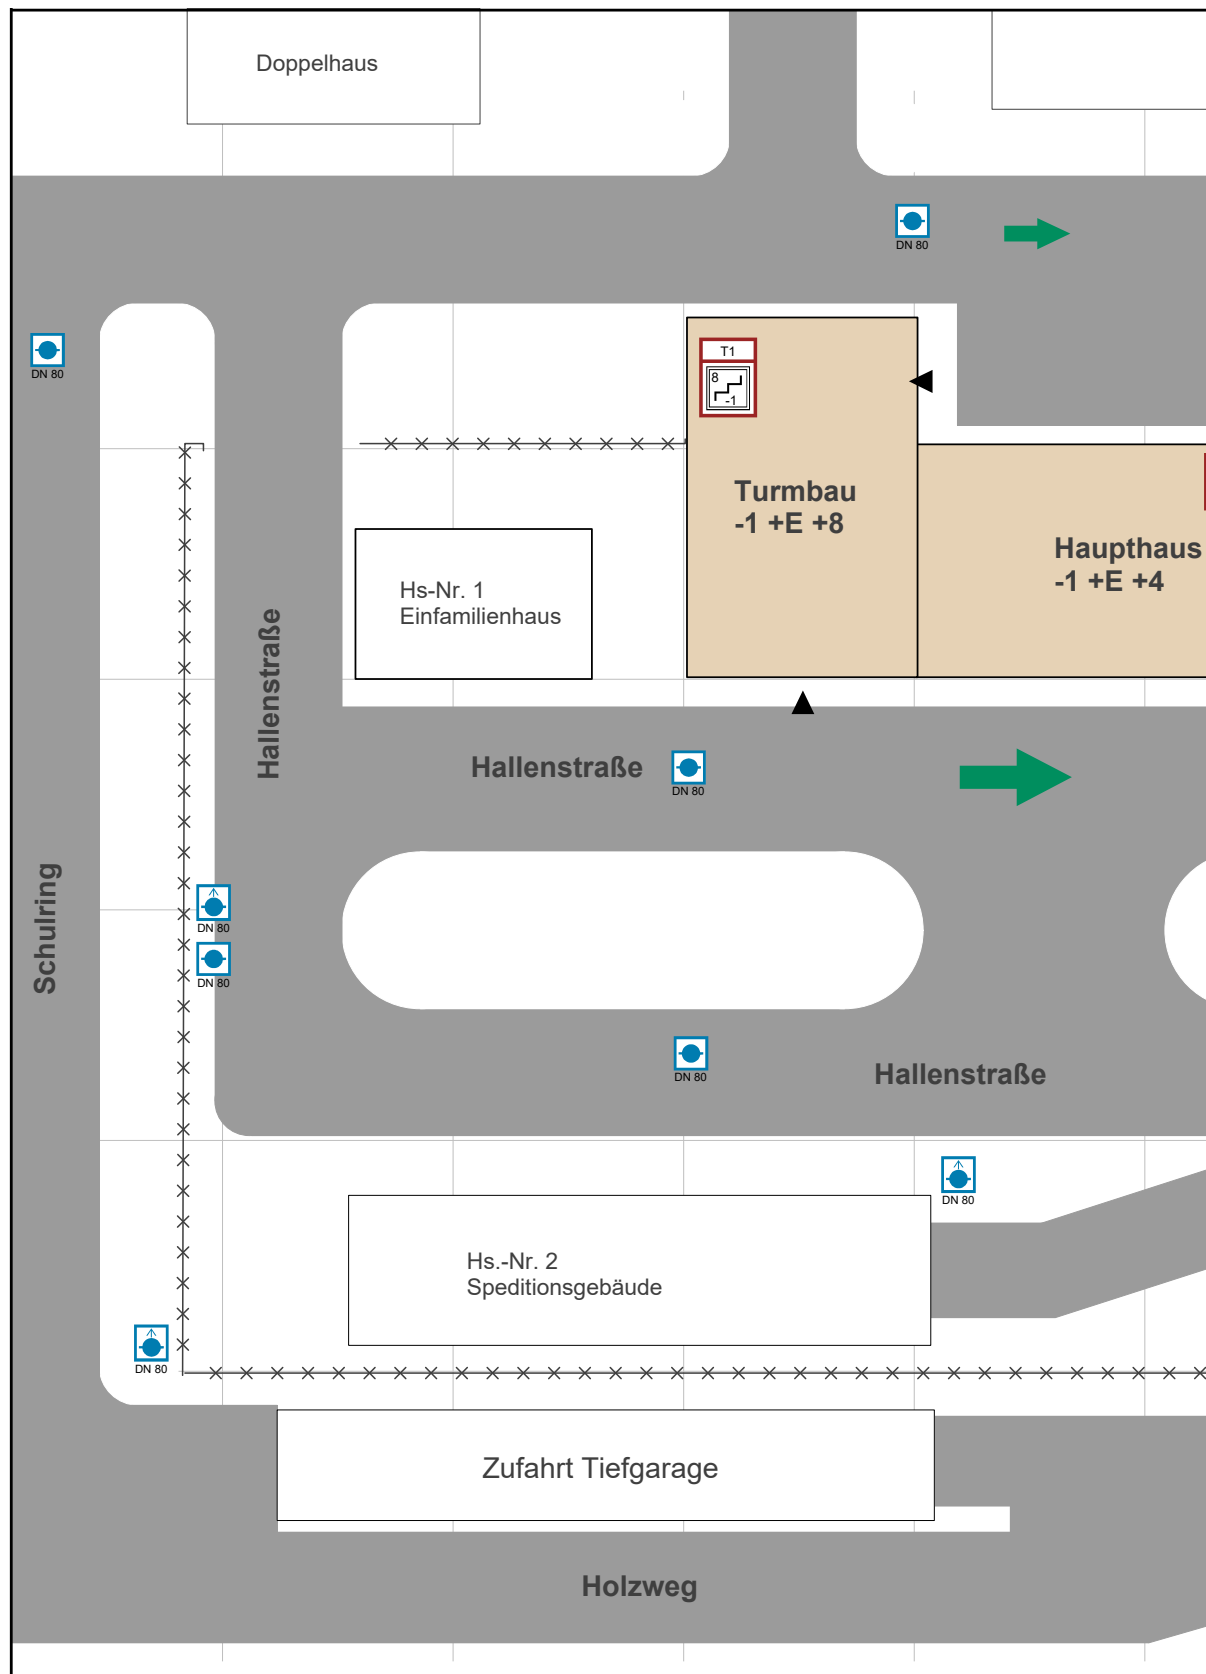

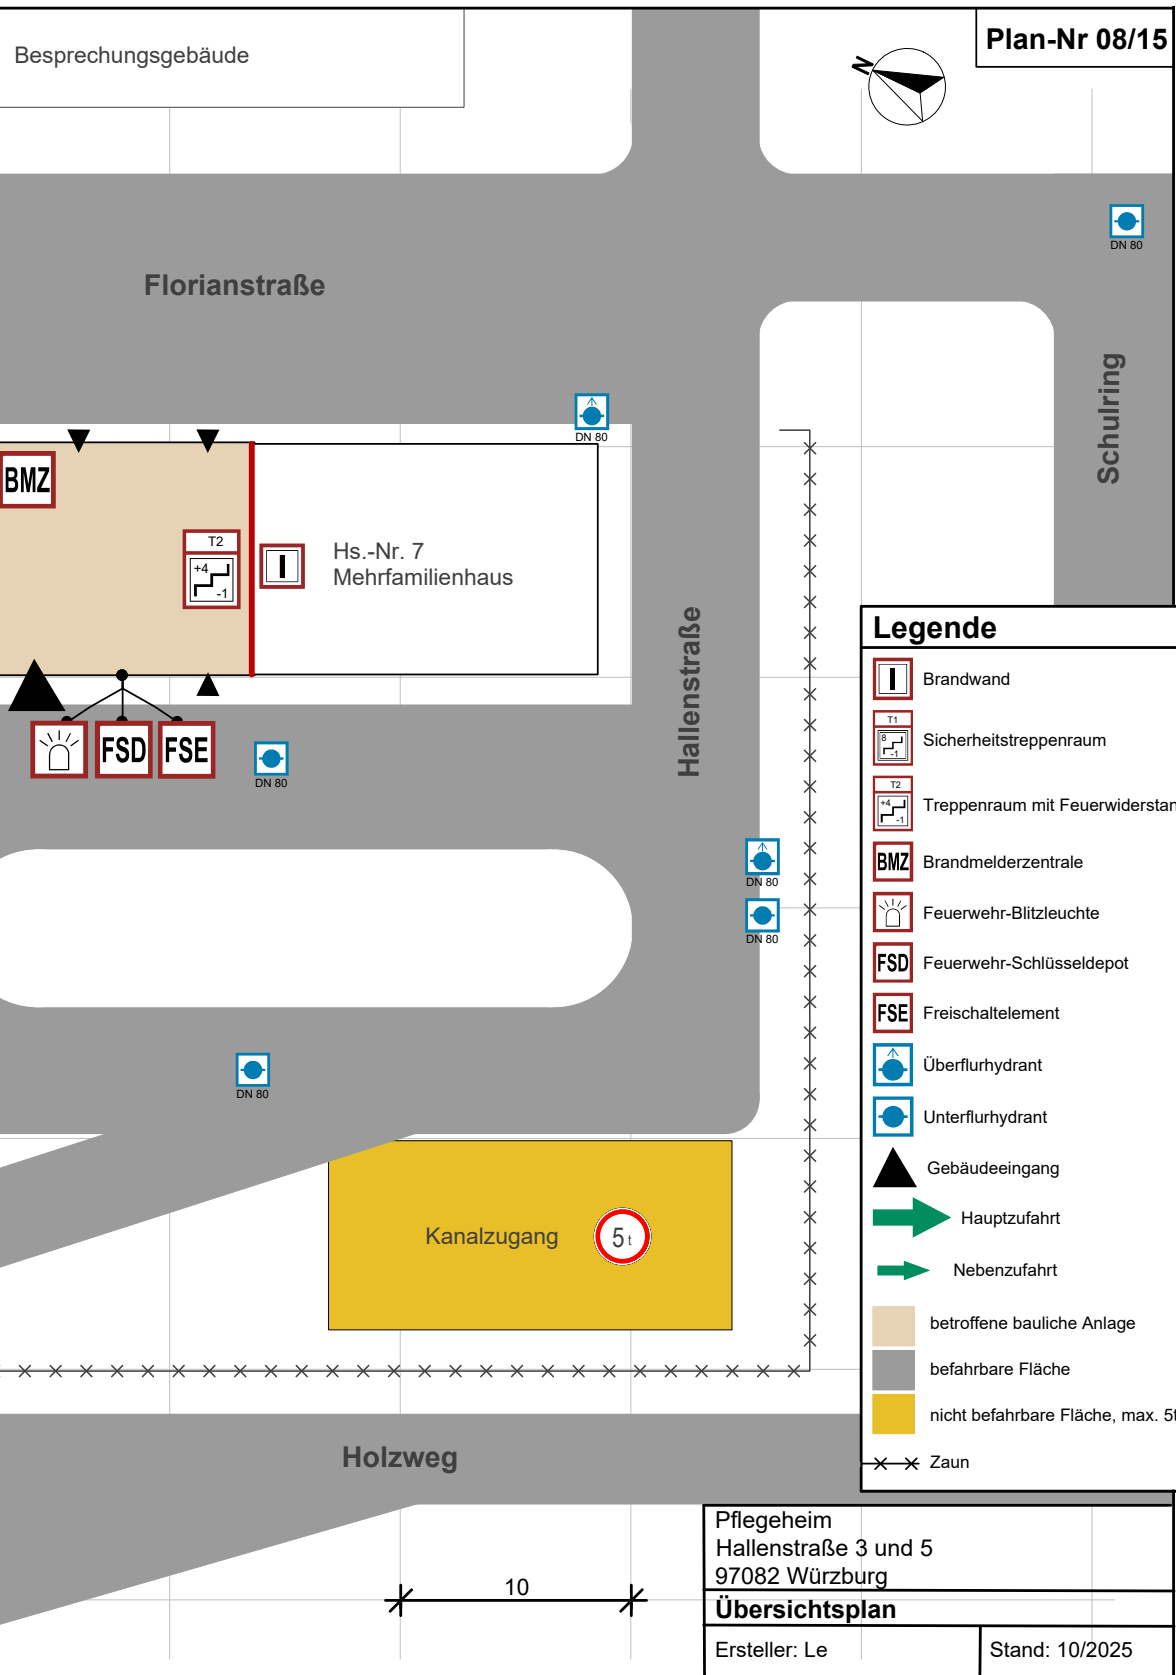

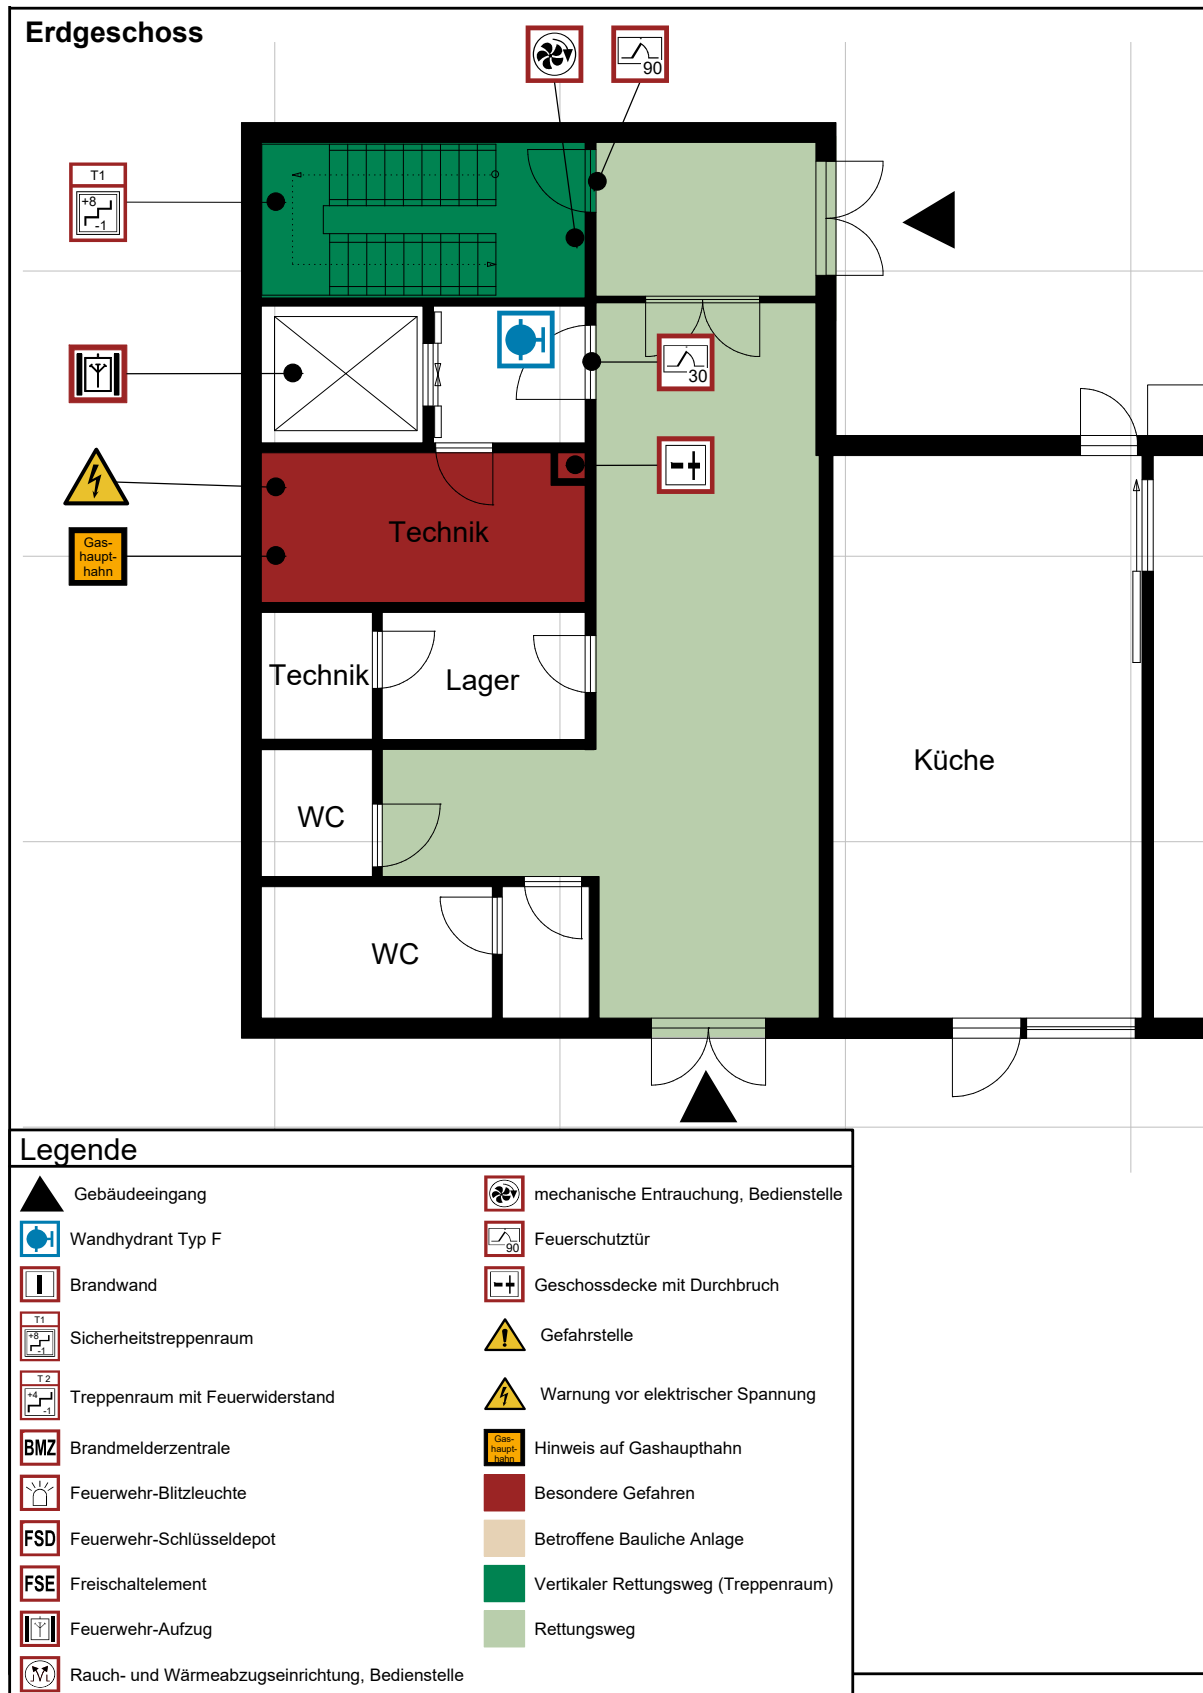

Plan-Nr 08/15



! Lüftungsgitter Tiefgarage  
(Abluft Entrauchung)

BMZ

30

T 2

+4  
-1

I

Speisesaal

Empfang

Technik

Lager

Nachbargebaude

FSD


!

FSE

Gebäudeschnitt

	Turmbau	Haupthaus
8.OG		
7.OG		
6.OG		
5.OG		
4.OG		
3.OG		
2.OG		
1.OG		
EG		
1.KG		

Übersichtspiktogramm

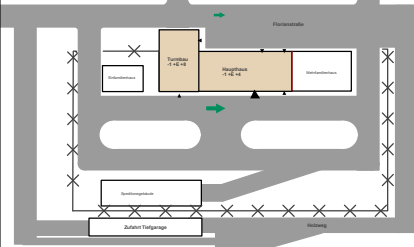


Pflegeheim  
Hallenstraße 3 + 5  
97082 Würzburg

**Geschossplan Erdgeschoss**

Ersteller: Le


Stand: 10/2025

## 2.Obergeschoss

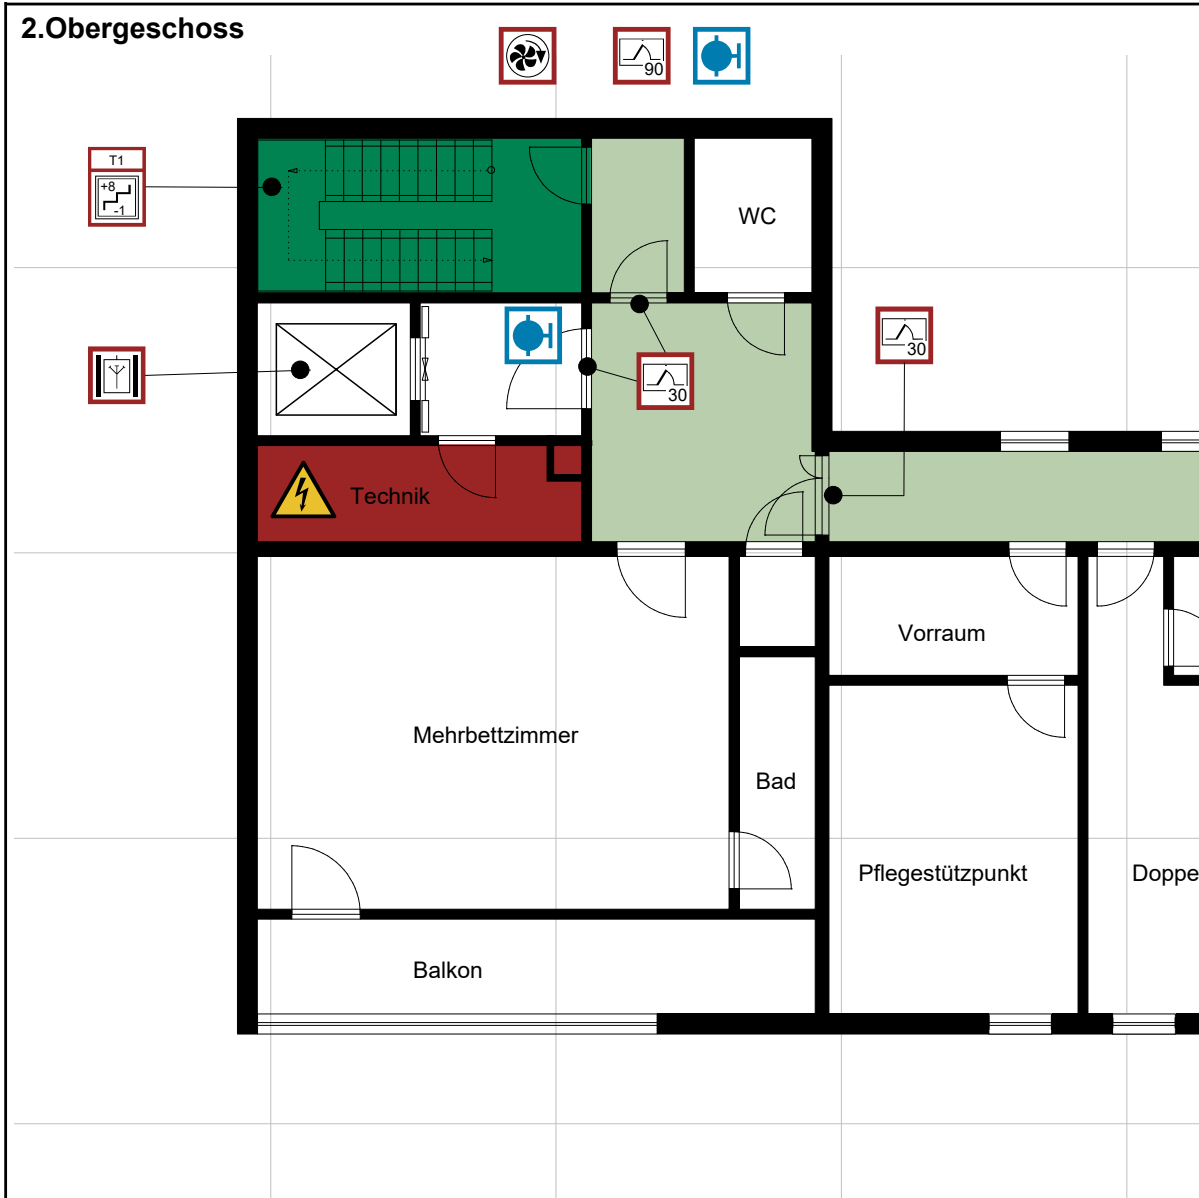

### Legende


	Brandwand		Feuerschutztür
	Sicherheitstreppenraum		Feuerwehr-Aufzug
	Treppenraum mit Feuerwiderstand		mechanische Entrauchung, Bedienstelle
	Besondere Gefahren		Wandhydrant Typ F
	Rettungsweg		Warnung vor ätzenden Stoffen
	Vertikaler Rettungsweg (Treppenraum)		Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
	Rauchschtür		Warnung vor elektrischer Spannung



Gebäudeschnitt

	Turmbau	Haupthaus
8.OG		
7.OG		
6.OG		
5.OG		
4.OG		
3.OG		
2.OG		
1.OG		
EG		
1.KG		

Übersichtspiktogramm

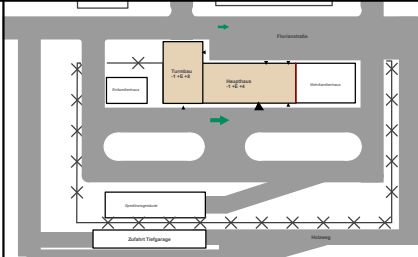

Pflegeheim  
Hallenstraße 3 + 5  
97082 Würzburg


**Geschossplan 2.Obergeschoss**

Ersteller: Le

Stand: 10/2025

## 5.4 Sonderpläne



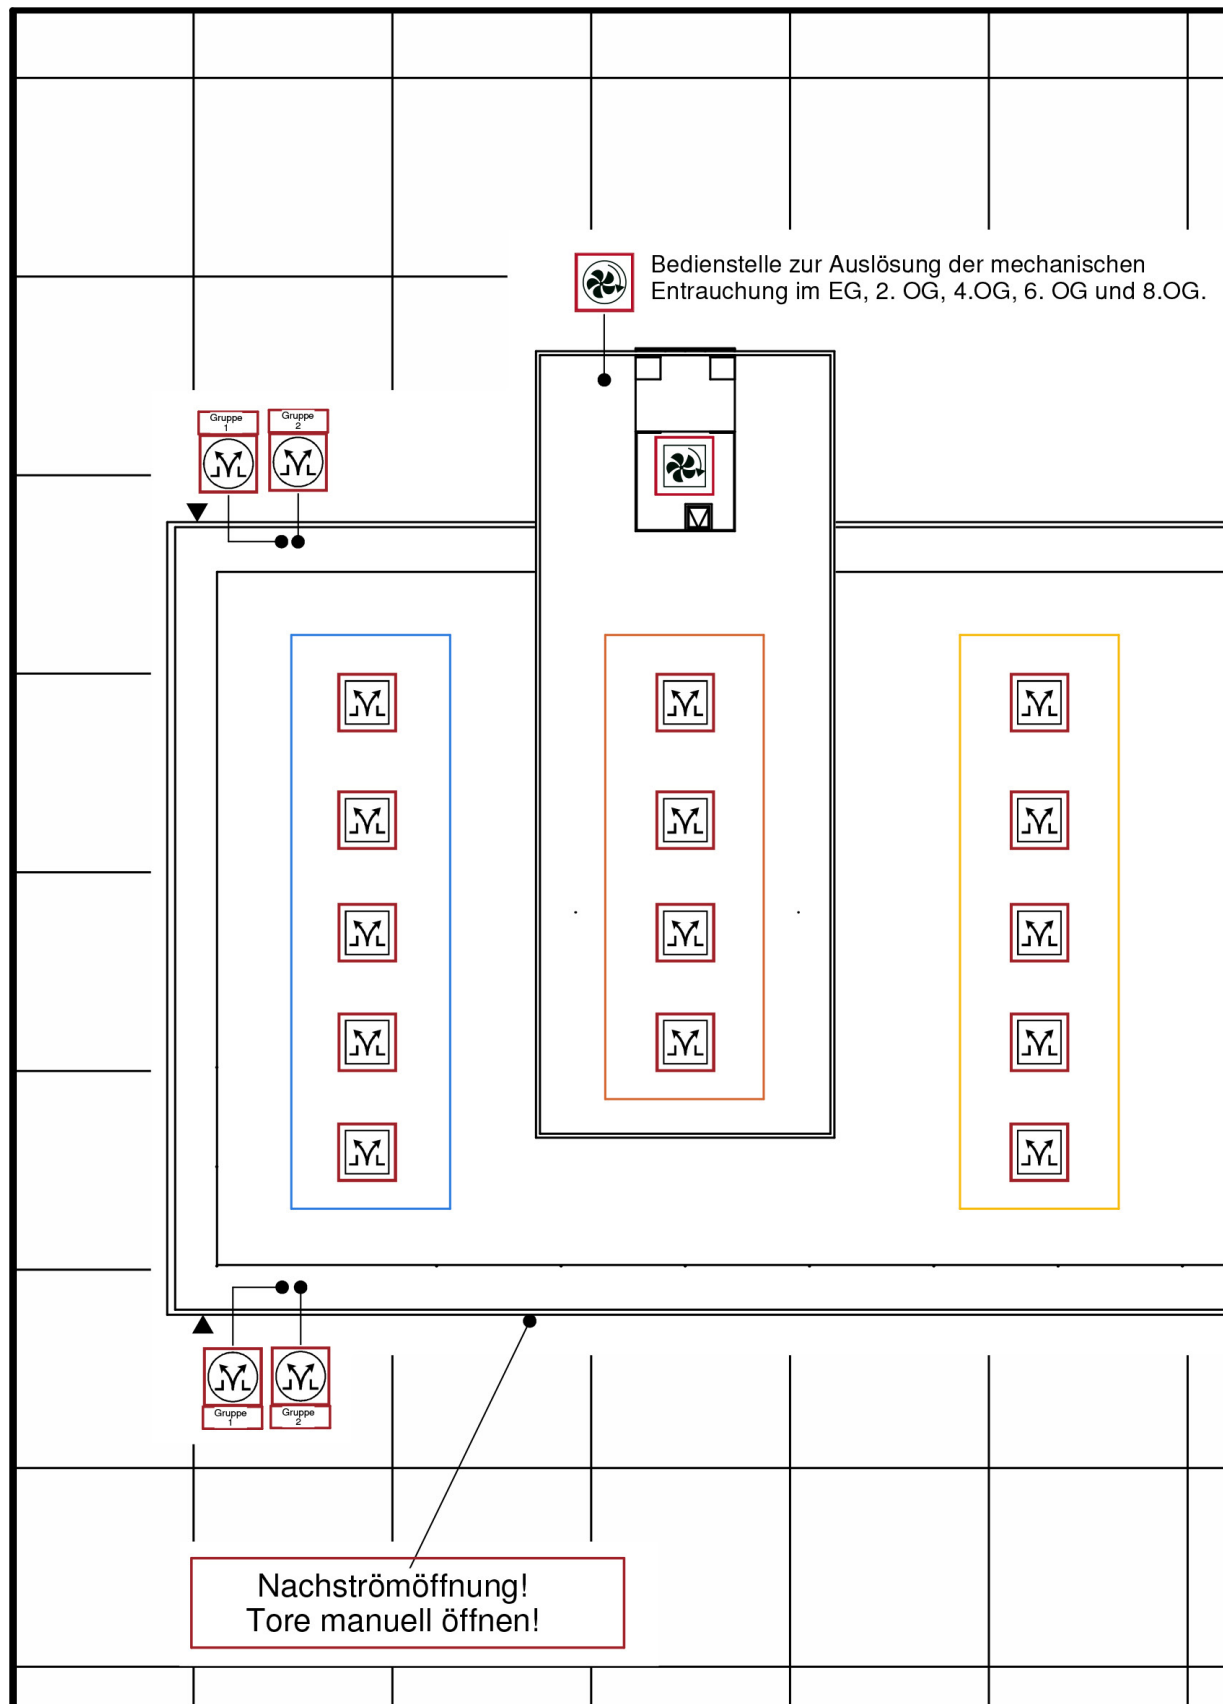






### 5.4.1 RWA-Plan




14-1



### Legende


-  Gebäudeeingang
-  Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, Bedienstelle
-  Mechanische Entrauchung, Bedienstelle
-  mechanische Entrauchung
-  Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
-  Gruppe 1
-  Gruppe 2
-  Gruppe 3
-  Gruppe 4

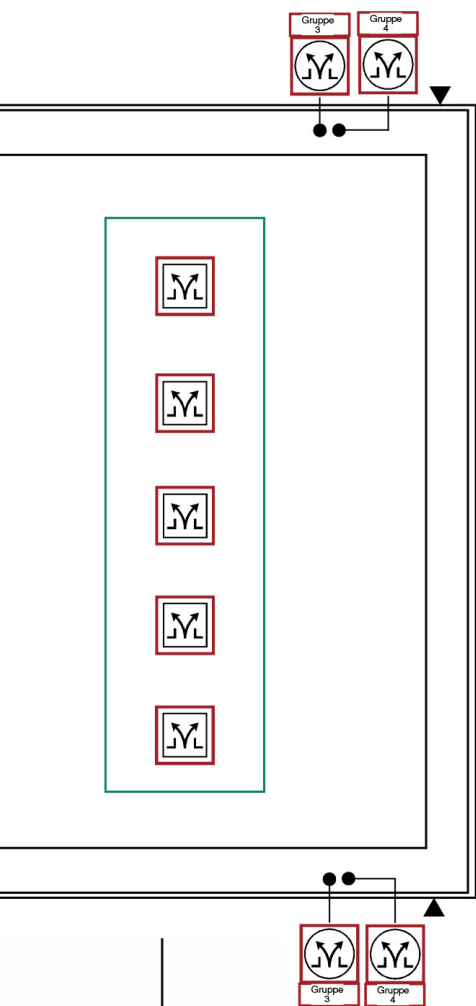


Bezeichnung des Objekts: **Halle H**  
Weißenburgstraße 60  
97082 Würzburg  
**RWA-Plan**  
Datum: 11 / 2019  
Planersteller: Staatliche Feuerweherschule Würzburg





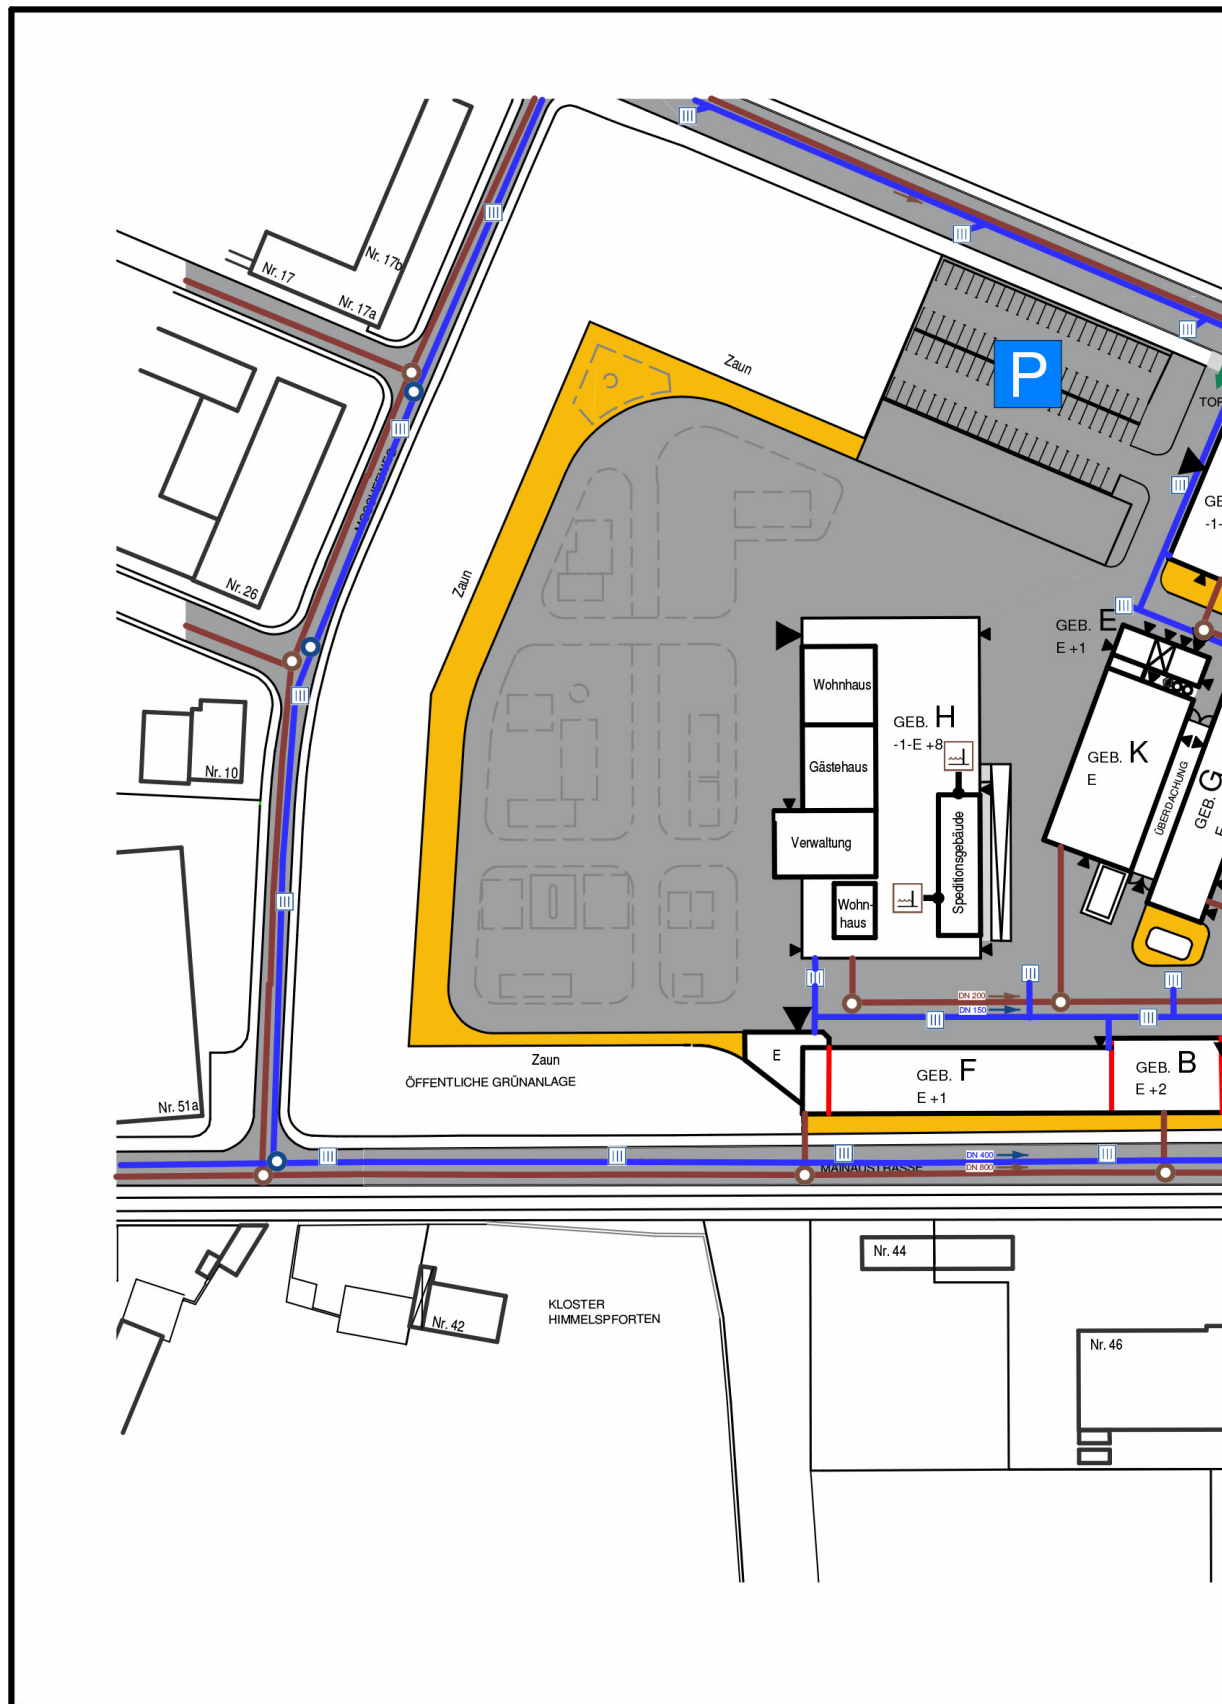

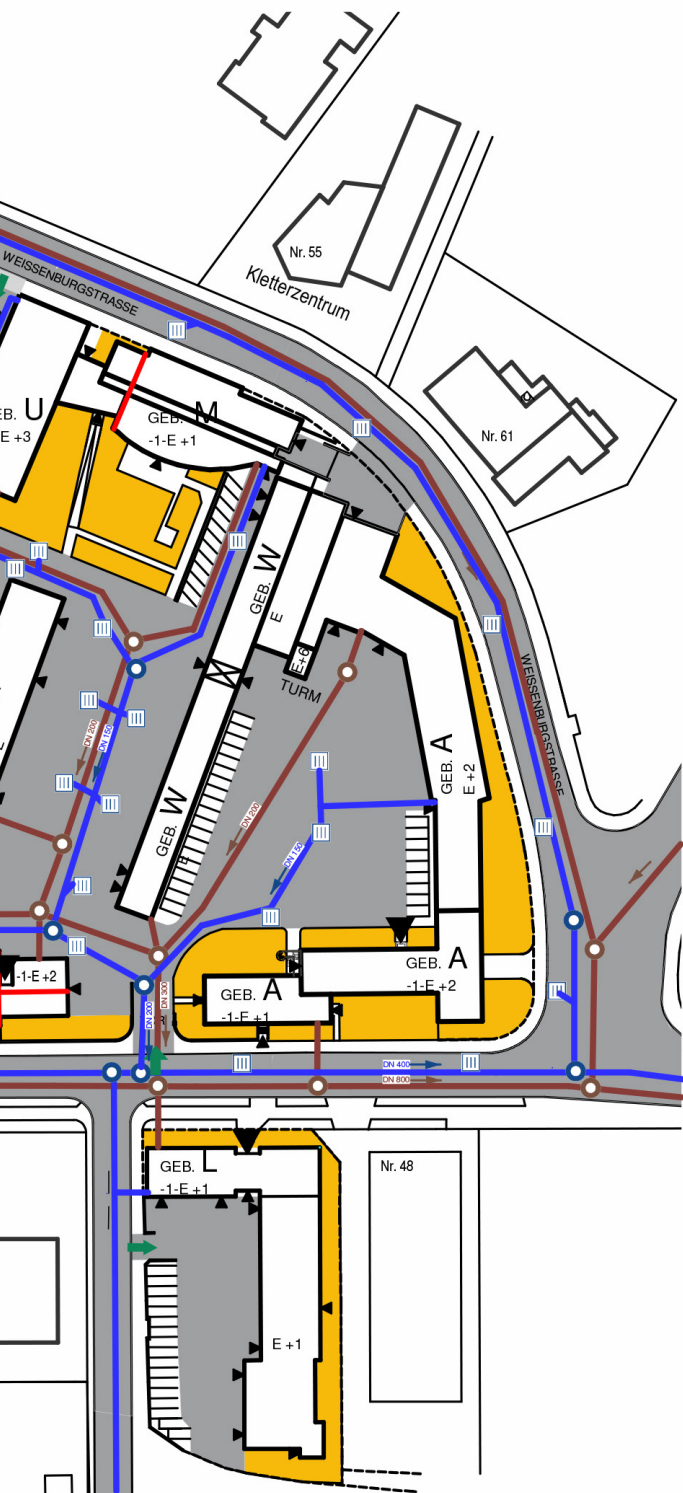







## 5.4.2 Abwasserplan





Legende

-  Befahrbar Fläche
-  Nicht befahrbar Fläche
-  Hauptzufahrt
-  Nebenzufahrt
-  Hauptzugang Feuerwehr
-  Gebäudeeingang
-  Löschwasserrückhaltung
-  Oberflächenwasser-Einlauf
-  Fließrichtung Oberflächenwasserkanal
-  Oberflächenwasser-Schacht
-  Fließrichtung Mischwasserkanal
-  Schmutz-/ Mischwasserschacht

Angeschlossen an die Kläranlage Würzburg.  
 Fließzeit: normal ca. 30 Minuten  
 bei Regen ca. 20 Minuten

Bezeichnung des Objekts: **SFSW**  
 Weissenburgstraße 60  
 97082 Würzburg  
**Abwasserplan**

Datum: 11 / 2019

Planersteller: Staatliche Feuerweherschule Würzburg



## 6 BEISPIEL ZU FEUERWEHR-EINSATZPLÄNEN

### 6.1 Einsatz für Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

In der Lageskizze sind die Leitungslängen maßstabgerecht, im Höhenschnitt sind die gestreckten Längen angegeben:

Die Löschwasserentnahmestelle liegt am Stau eines Baches neben einer Straßenbrücke.

Die Löschwasserförderung führt zu einem Schutzobjekt auf einer Anhöhe.

Die Länge der Förderstrecke beträgt 1.260 m, der Höhenunterschied 43,2 m.


Der Förderstrom soll 800 l/min bei 8 bar Pumpenausgangsdruck betragen.

Verwendet werden B-Schläuche B-20 (gummiert). Die Pumpenabstände wurden mit dem Schätzverfahren (Schätzlineal) ermittelt und im Höhenschnitt festgelegt.

Die Aufstellplätze der Pumpen (z. B. II beim Vorfahrtsschild) sind eingetragen.

Der gesamte Gerätebedarf für die Reserven, die Förderstrecke einschließlich ggf. die Aufgabenteilung der nach Alarmplan eingeteilten Kräfte sowie die Aufstellplätze der Lotsen und Sicherungsposten können ergänzend eingetragen werden.

Abb. 3

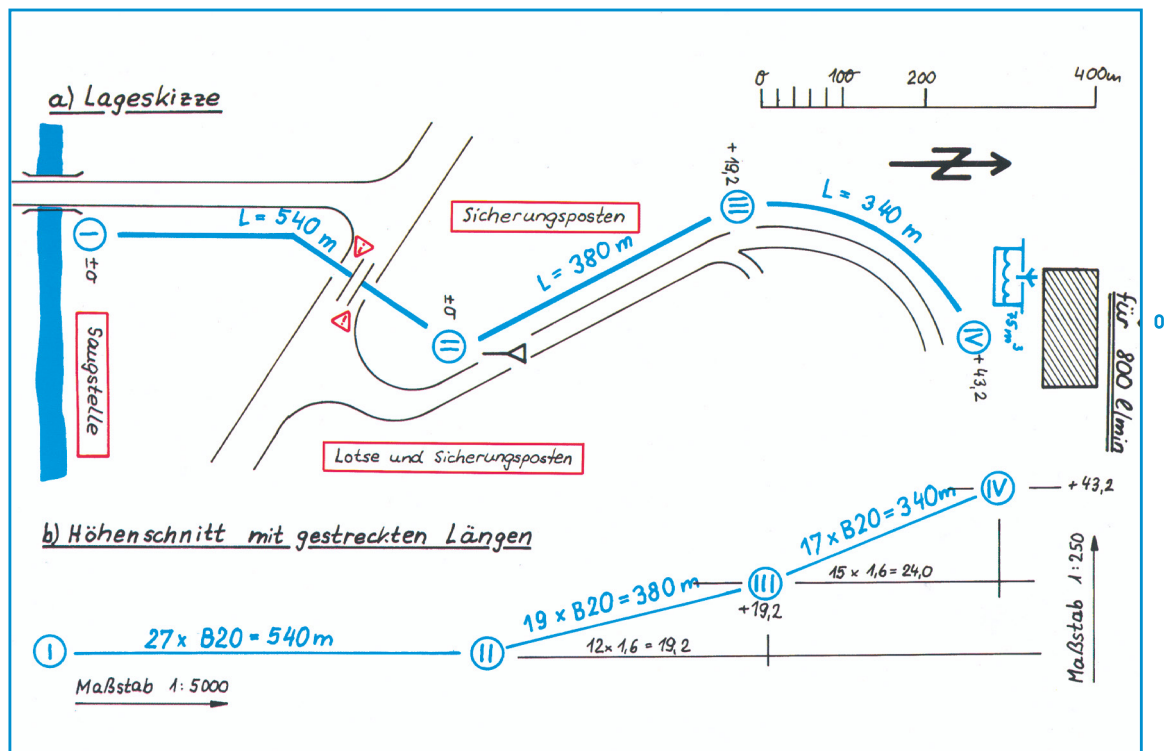

**FEUERWEHRPLAN**  
nach DIN 14 095  
Objektinformation

**Allgemeine Gebäudedaten:**

<b>Gebäude-Nr:</b>	
<b>Brandmeldeanlage-Nr:</b>	
<b>Bezeichnung, Firmenname:</b>	
<b>Straße, Hausnummer:</b>	
<b>Postleitzahl, Ort:</b>	

**Nutzung:**

--

**Ansprechpartner im Einsatzfall:**

Ansprechpartner	Funktion	Telefon dienstlich	Telefon privat	Mobiltelefon

**Personalbestand, Nutzerzahl:**

<b>Eigenpersonal</b>	
<b>Fremdpersonal</b>	
<b>Besucher</b>	

**Arbeitszeiten / Öffnungszeiten: (Schichtbetrieb!)**

<b>Wohnheim:</b>	
<b>Verwaltung:</b>	
<b>Nachtbereitschaft:</b>	

<b>Besondere Hinweise zur Energie- und Medienversorgung:</b>	
<b>Heizungsanlage:</b>	
<b>Stromversorgung über Trafostation:</b>	
<b>Wasserversorgung:</b>	
<b>Gasversorgung:</b>	

<b>Löschwasserversorgung:</b>	
<b>Grundsutz:</b>	

<b>Brandmeldeeinrichtungen:</b>	
<b>Lage Brandmeldezentrale (BMZ):</b>	
<b>Information für die Feuerwehr:</b>	
<b>Lage Feuerwehrschrüsseldepot (FSD):</b>	
<b>Lage Feuerwehrbedienfeld (FBF):</b>	

<b>Technische bzw. brandschutztechnische Gebäudeausrüstung:</b>	
<b>Wärme- und Rauchabzüge:</b>	
<b>Öffnungen zur Rauchableitung</b>	
<b>Löschanlagen:</b>	

<b>Aufzüge: Servicenummer Aufzugsanlagen</b>	
<b>1 Personenaufzug</b>	
<b>1 Lastenaufzug</b>	

<b>Klima- und Lüftungstechnik:</b>	
<b>Wohnheim:</b>	

<b>Sonstige Gefahrstoffe: (fest, flüssig, gasförmig)</b>	
<b>Küche und Putzräume</b>	
<b>Wohnbereich</b>	

<b>Baustoffe und Bauteile:</b>	
<b>Gesamtes Gebäude</b>	
<b>Tragende Bauteile:</b>	
<b>Außenwände / Fassadenkonstruktion</b>	
<b>Trennwände:</b>	
<b>Treppen:</b>	
<b>Decken:</b>	
<b>Dachkonstruktion:</b>	
<b>Bedachung:</b>	

<b>Inhaltsübersicht:</b>	
<b>Bereich:</b>	<b>Seite:</b>
<b>Allgemeine Objektinformation:</b>	
<b>Übersichtsplan:</b>	
<b>Geschosspläne KG:</b>	
<b>Geschosspläne EG:</b>	
<b>Geschosspläne OG:</b>	

<b>Aufgestellt nach DIN 14 095:</b>	
<b>Stand Ersterstellung:</b>	
<b>Revisionsstand:</b>	
<b>Nächste Revision:</b>	
<b>Bemerkungen:</b>	

<b>Verteiler</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Vorhaltung Bewertungsobjekt</b>	
<b>Feuerwehr, örtlich</b>	
<b>Feuerwehr, überörtlich</b>	

<b>Planersteller:</b>







Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail an [direkt@bayern.de](mailto:direkt@bayern.de) erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

---

## IMPRESSUM

Herausgeber:	Staatliche Feuerweherschulen Bayerns vertreten durch: Staatliche Feuerweherschule Würzburg, Weißenburgstraße 60, 97082 Würzburg, +49(0)931 / 4102 - 0, <a href="mailto:poststelle@sfs-w.bayern.de">poststelle@sfs-w.bayern.de</a>
Redaktion:	Fachbereich Medienredaktion, Staatliche Feuerweherschule Würzburg
Gestaltung:	Servicebereich Mediengestaltung, Staatliche Feuerweherschule Würzburg
Mitwirkung:	Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Landesfeuerwehrverband Bayern e. V.
Version:	5.0



**feuerwehr-lernbar.bayern**

Kosten abhängig  
vom Netzbetreiber

---

**Hinweis:** Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.